


АО «НПФ «РАДИО – СЕРВИС»

ОКП 422160

УТВЕРЖДАЮ

раздел 6 «Поверка»

Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС»

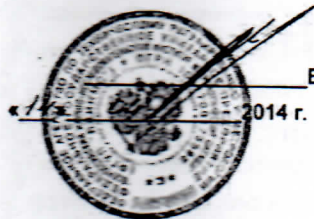


В.Н. Яншин

2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ЗАО «НПФ «Радио-Сервис»

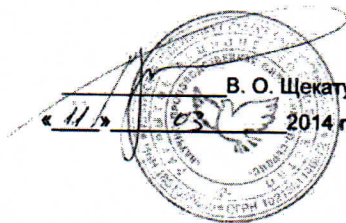

В. О. Щекатуров

2014 г.

Измеритель сопротивления петли

«фаза-нуль», «фаза-фаза»

ИФН-300

Руководство по эксплуатации

РАПМ.411218.006 РЭ

Таблица 6.7.3 – Пределы допускаемой основной погрешности измерения сопротивления металловязи

Эталонное сопротивление	Измеренное сопротивление (нижний предел)	Измеренное сопротивление (верхний предел)
0,20 Ом	0,16 Ом	0,24 Ом
0,95 Ом	0,89 Ом	1,01 Ом
1,10 Ом	1,04 Ом	1,16 Ом
9,50 Ом	9,19 Ом	9,82 Ом
11,0 Ом	10,4 Ом	11,6 Ом
95,0 Ом	91,9 Ом	98,2 Ом
110 Ом	104 Ом	116 Ом
950 Ом	919 Ом	982 Ом

6.8 Завершение поверки

Используя кабели измерительные, поставляемые в комплекте с прибором, произвести корректировку нуля согласно п. 2.4.4.

6.9 Оформление результатов поверки

Прибор, прошедший поверку с положительным результатом, признаётся годным и допускается к применению. На него наносится поверительная наклейка или поверительное клеймо, в паспорте производится запись о годности к применению и (или) выдается свидетельство о поверке по форме, установленной в ПР 50.2.006-94.

Прибор, не удовлетворяющий требованиям хотя бы одного пункта разделов 6.6 и 6.7, признаётся непригодным и к применению не допускается. Отрицательные результаты поверки оформляются выдачей извещения о непригодности к применению.

7 Свидетельство о приемке

ИФН-300 № 3006.18
 регистрационный номер

соответствует техническим условиям РАЛМ.411218.006ТУ и признан годным для эксплуатации.



Начальник ОТК

БЕЛЯВА Е В

расшифровка подписи

личная подпись

28.11.2018

число, месяц, год

8 Сведения о первичной поверке

Средство измерения ИФН-300 № 3006.18
 регистрационный номер

на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Дата первичной поверки 29.11.2018

число, месяц, год



Поверитель *Олегов*
 подпись представителя метрологической службы